

松葉小学校放射線量マップ


平成23年11月27日 午前

(学校で作成)

高さ 1m

H.24 第2回
1/6 除染

屋外平均 0.176
屋内平均 0.099

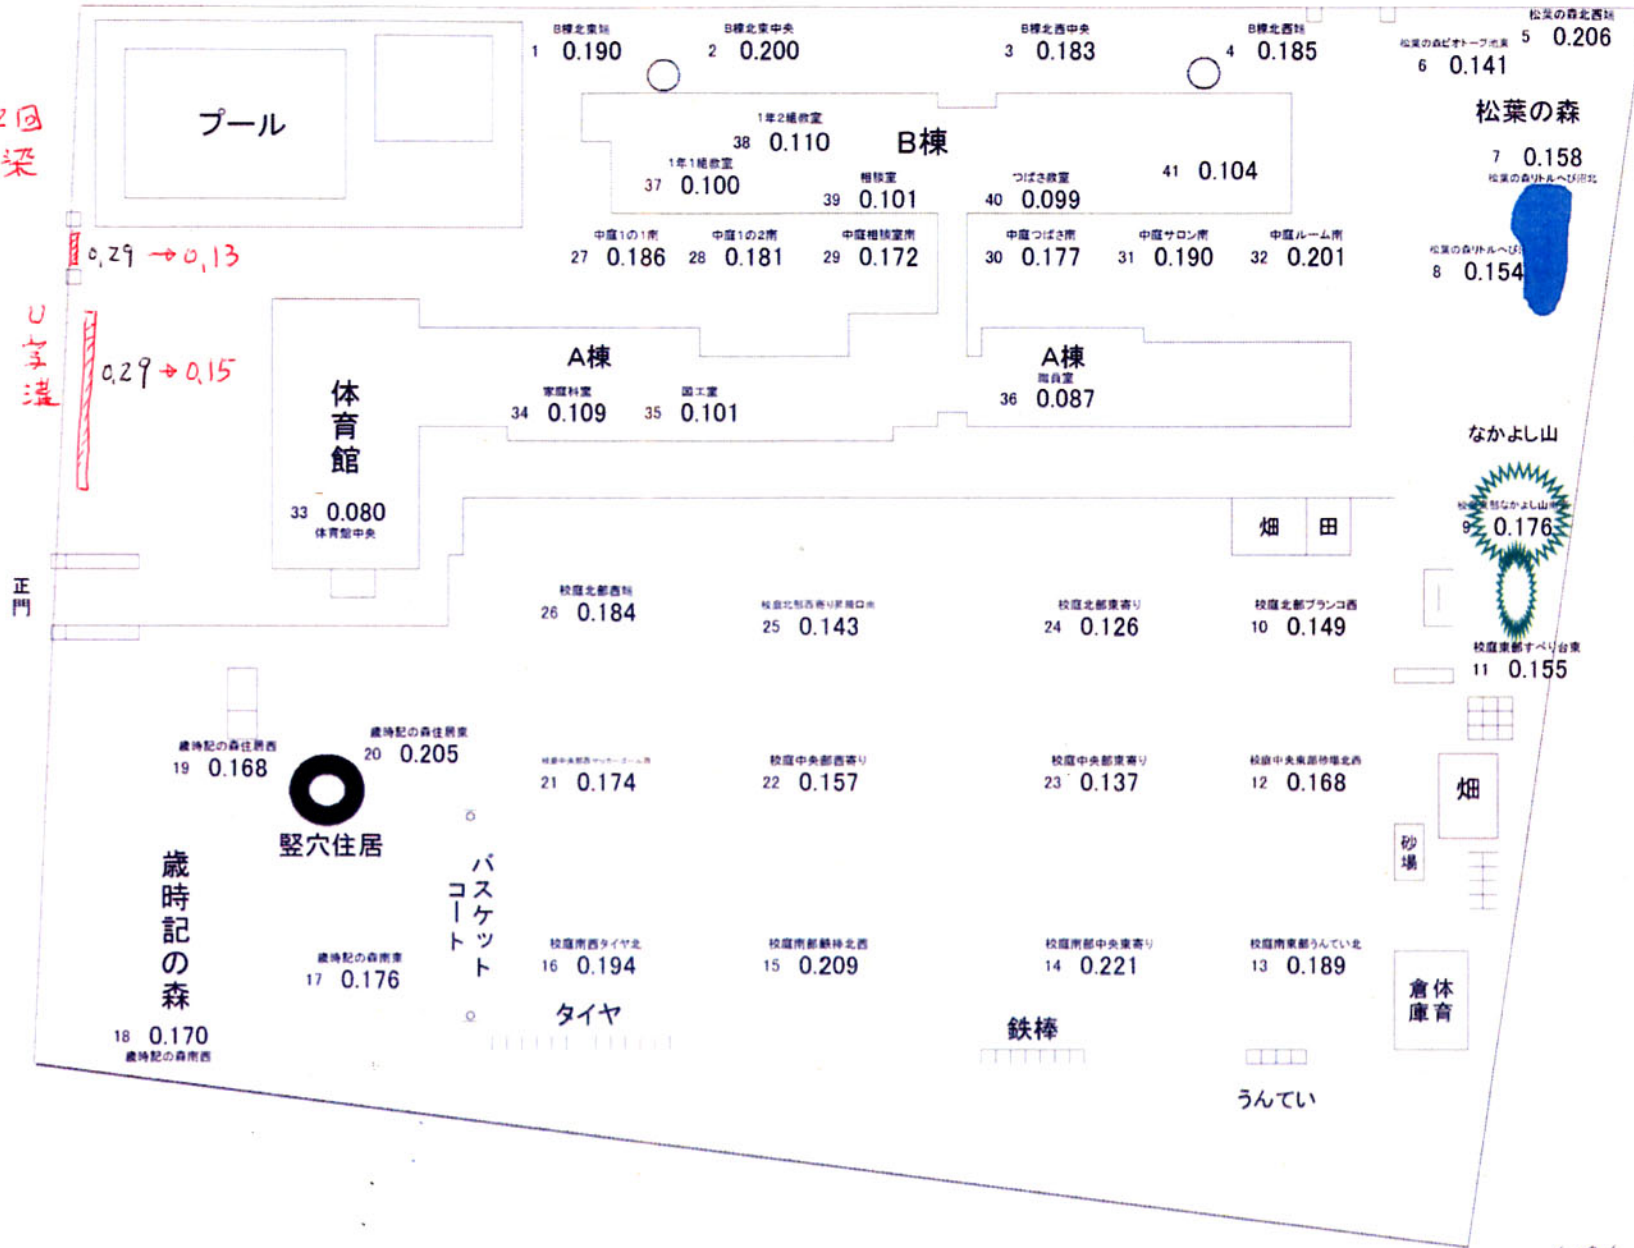

0.29 → 0.13

0.29 → 0.15

水道

正門

(10/2 除染)