


平成28年度 空間線量率測定結果の推移

施設名	あすなろ保育園				
測定場所	園庭中央				
測定日	時刻	天候	5cm	50cm	100cm
4/8	11:05	晴	0.06	0.06	0.06
7/4	16:15	晴	0.06	0.06	0.05
10/4	15:46	晴	0.06	0.06	0.05
1/6	10:38	晴	0.06	0.06	0.06

単位： $\mu\text{Sv/h}$

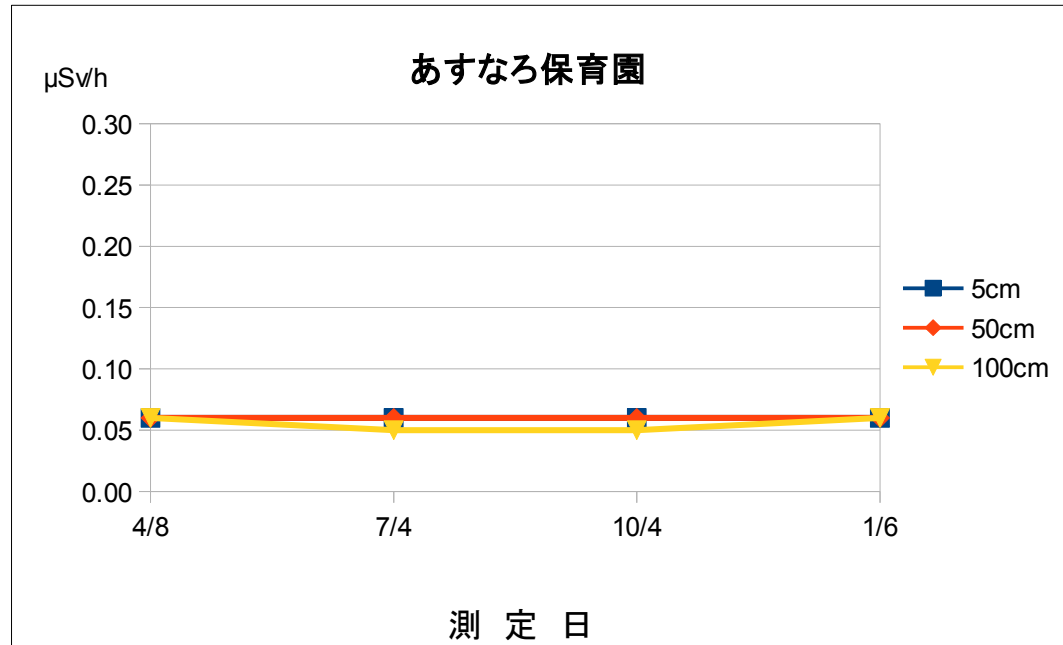

測定は、NaIシンチレーション式サーベイメータ（日立アロカ社製：TCS-172B）を使用しています。