


## 平成28年度 空間線量率測定結果の推移

施設名	まつやま大宮保育園				
測定場所	園庭中央				
測定日	時刻	天候	5cm	50cm	100cm
4/5	14:25	曇	0.06	0.06	0.06
7/1	13:55	曇	0.06	0.06	0.06
10/4	09:32	晴	0.05	0.05	0.05
1/10	10:50	晴	0.06	0.06	0.06

単位： $\mu\text{Sv/h}$

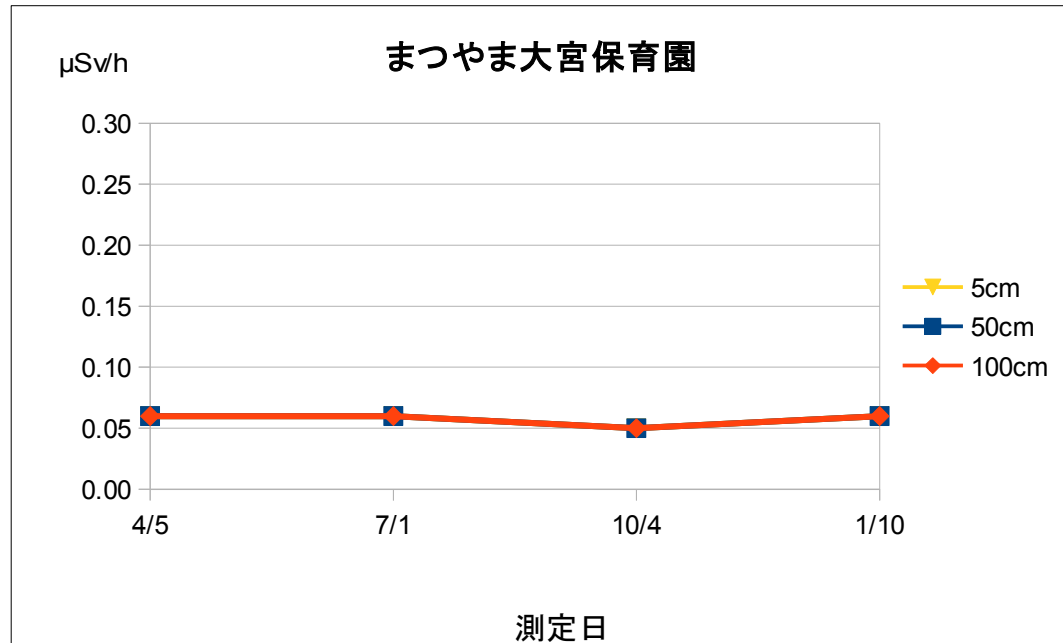

測定は、NaIシンチレーション式サーベイメータ（日立アロカ社製：TGS-172B）を使用しています。