


平成28年度 空間線量率測定結果の推移

施設名	龍ヶ崎つばめ保育園				
測定場所	園庭中央				
測定日	時刻	天候	5cm	50cm	100cm
4/6	09:55	晴	0.10	0.09	0.09
7/5	14:10	曇	0.10	0.09	0.08
10/3	14:52	小雨	0.09	0.09	0.08
1/6	14:30	晴	0.09	0.09	0.09

単位： $\mu\text{Sv/h}$

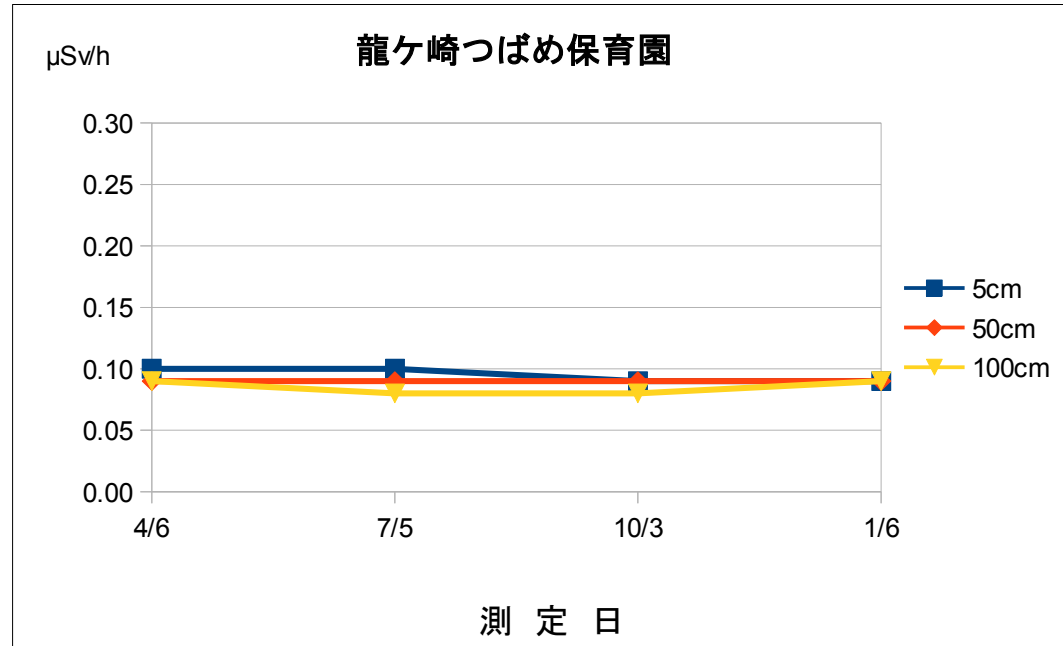

測定は、NaIシンチレーション式サーベイメータ（日立アロカ社製：TCS-172B）を使用しています。