


平成28年度 空間線量率測定結果の推移

施設名	八原保育所				
測定場所	園庭中央				
測定日	時刻	天候	5cm	50cm	100cm
4/8	10:35	晴	0.06	0.06	0.06
7/4	16:40	晴	0.06	0.06	0.06
10/3	10:35	曇	0.06	0.06	0.06
1/11	09:25	晴	0.06	0.06	0.05

単位： $\mu\text{Sv/h}$

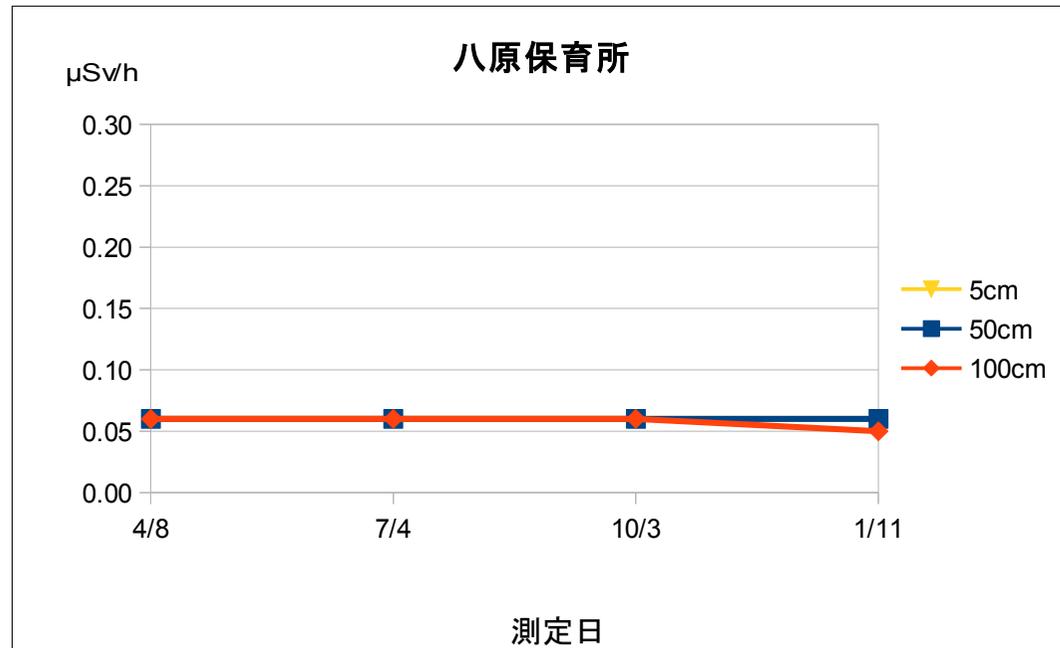

測定は、NaIシンチレーション式サーベイメータ（日立アロカ社製：TGS-172B）を使用しています。