


## 平成29年度 空間線量率測定結果の推移

| 施設名  | ことり保育園 |    |      |      |       |
|------|--------|----|------|------|-------|
| 測定場所 | 園庭中央   |    |      |      |       |
| 測定日  | 時刻     | 天候 | 5cm  | 50cm | 100cm |
| 7/5  | 14:15  | 晴  | 0.06 | 0.06 | 0.06  |
| 1/5  | 15:04  | 晴  | 0.07 | 0.07 | 0.06  |

単位： $\mu\text{Sv/h}$

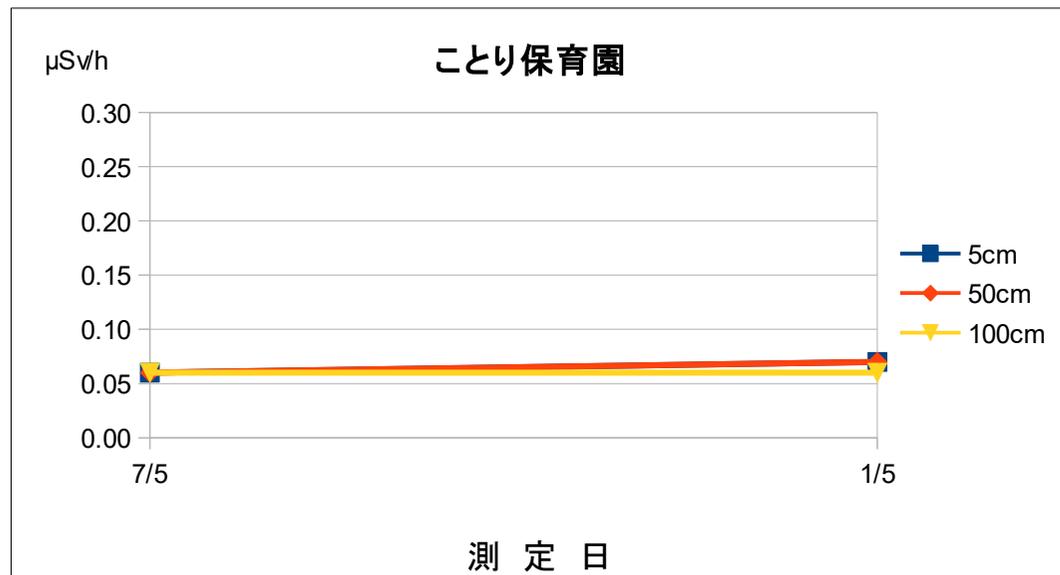

測定は、NaIシンチレーション式サーベイメータ（日立製作所社製：TCS-172B）を使用しています。