


## 平成28年度 空間線量率測定結果の推移

| 施設名  | 北文間小学校  |    |      |      |       |
|------|---------|----|------|------|-------|
| 測定場所 | グラウンド中央 |    |      |      |       |
| 測定日  | 時刻      | 天候 | 5cm  | 50cm | 100cm |
| 4/5  | 15:41   | 曇  | 0.07 | 0.07 | 0.07  |
| 7/4  | 13:40   | 晴  | 0.07 | 0.07 | 0.07  |
| 10/3 | 13:50   | 小雨 | 0.07 | 0.07 | 0.06  |
| 1/4  | 14:00   | 晴  | 0.07 | 0.07 | 0.07  |

単位： $\mu\text{Sv/h}$

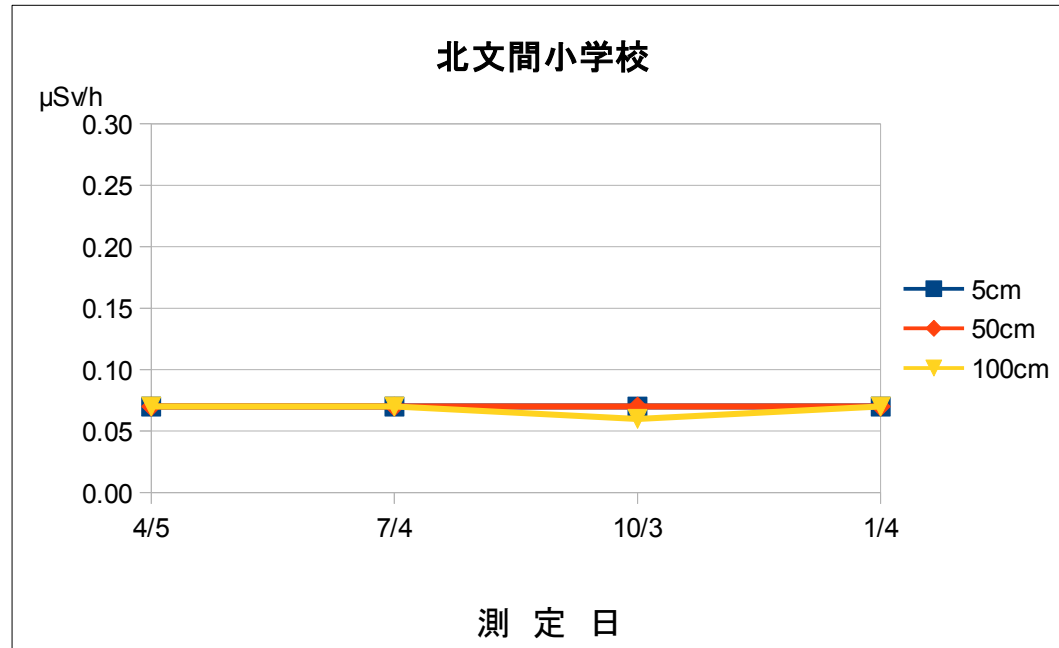

測定は、NaIシンチレーション式サーベイメータ（日立アロカ社製：TCS-172B）を使用しています。